

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное» Юдин Е.С.



с. Северное

06 июня 2025 г.

АКТ 8

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу:: ул. Пушкина 42, с. Северное, Северного района, Новосибирской области после окончания отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 2.2 кгс/см^2 .

- а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
- б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытуемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.

2. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Пушкина 31, с. Северное, Северного района, Новосибирской области готова к транспортировке тепловой энергии для нужд потребителей прошла испытания.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.



с. Остяцк

АКТ 7

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 76,
с. Остяцк, Северного района, Новосибирской области после окончания
отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства,
транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было
поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила –
 $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние
люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 76, с. Остяцк,
Северного района, Новосибирской области готова к транспортировке тепловой энергии
для нужд потребителей на предстоящий отопительный сезон 2024-2025 года.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.



06 июня 2025 г.

с. Гражданцево

АКТ 6

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 37, с. Гражданцево, Северного района, Новосибирской области после окончания отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 37, с. Гражданцево, Северного района, Новосибирской области готова к транспортировки тепловой энергии для нужд потребителей прошла испытания.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.



п. Коб-Кордон

05 июня 2025 г.

АКТ 5

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: : ул. Зеленая 6, п. Коб
-Кордон, Северного района, Новосибирской области после окончания
отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Зеленая 6, п.Коб. Кордон, Северного района, Новосибирской области готова к транспортировки тепловой энергии для нужд потребителей прошла испытания.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:




Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное» Юдин Е.С.

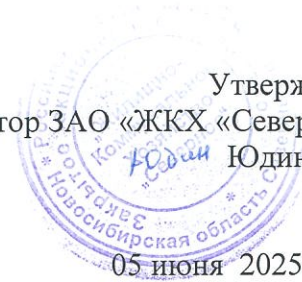

05 июня 2025 г.

д. Витинск

АКТ 4

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 10, д. Витинск, Северного района, Новосибирской области после окончания отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Центральная 10, д. Витинск, Северного района, Новосибирской области готова к транспортировке тепловой энергии для нужд потребителей прошла испытание.

Председатель комиссии:

Завидов В.Н.

Члены комиссии:

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.



Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.



с. Чуваши

05 июня 2025 г.

АКТ 3

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Школьная, 6б, с. Чуваши, Северного района, Новосибирской области после окончания отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытуемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены.
3. Состояние люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: расположенной : ул. Советская 36, с. Чуваши, Северного района, Новосибирской области готова к транспортировке тепловой энергии для нужд потребителей на предстоящий отопительный сезон 2024-2025 года.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.

05 июня 2025 г.

с. Верх-Красноярка

АКТ 2

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Партизанская 1а,
с. Верх-Красноярка, Северного района, Новосибирской области после окончания
отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства,
транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было
поднято до требуемого по инструкции $3,5 \text{ кгс/см}^2$.
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на $0,1 \text{ кгс/см}^2$;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытуемой тепловой сети составила –
 $0,001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние
люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Партизанская 1а, с. Верх-
Красноярка, Северного района, Новосибирской области прошла испытание.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.

Утверждаю:
Директор ЗАО «ЖКХ «Северное»
Юдин Е.С.

05 июня 2025 г.

с. Биаза

АКТ 1

испытания тепловой сети от котельной расположенной по адресу: ул. Бугаева 92, с.
Биаза, Северного района, Новосибирской области после окончания
отопительного периода 2024/2025 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Начальник участка ЗАО «ЖКХ «Северное» Завидов В.Н.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений Тихонова Н.В.
- Главный инженер ЗАО «ЖКХ «Северное» Новицан А.В.
- Слесарь – сантехник ЗАО «ЖКХ «Северное» Вотяков С.Н.

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 4.0 кгс/см^2 .
 - а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 0.1 кгс/см^2 ;
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила – $0.001 \text{ т/ч} \cdot \text{м}^3$.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети дефекты не обнаружены . 3. Состояние люков камер тепловой сети: удовлетворительное.
4. Гидро - пневматическая промывка тепловой сети: не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Тепловая сеть от котельной расположенной по адресу: ул. Бугаева 92 с. Биаза, Северного района, Новосибирской области прошла испытание.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Завидов В.Н.

Тихонова Н.В.

Новицан А.В.

Вотяков С.Н.